


Im Jahr 2018 entstammte das Wasser, das zu Ihrem Haushalt geliefert wurde von der Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) in-Elsenborn, deren Wasser aus dem Quellgebiet "Weywertz-Schlangenvenn", der Bohrung Weywertz "Platte", der Bohrung Nidrum und aus den Bohrungen "Regenberg" entstammt.

Das Wasser läuft in der TWA über einen Kalziumkarbonatfilter um den pH-Wert zu erhöhen und wird durch eine UV-Anlage entkeimt. Bei Bedarf findet eine Notdesinfektion statt.

Um die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, lässt die Gemeinde das Wasser zwei Mal monatlich durch ein anerkanntes Labor auf die verschiedensten Parameter kontrollieren.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Analysewerte, die Aufschluss über die Qualität des Wassers im laufenden Jahr geben.

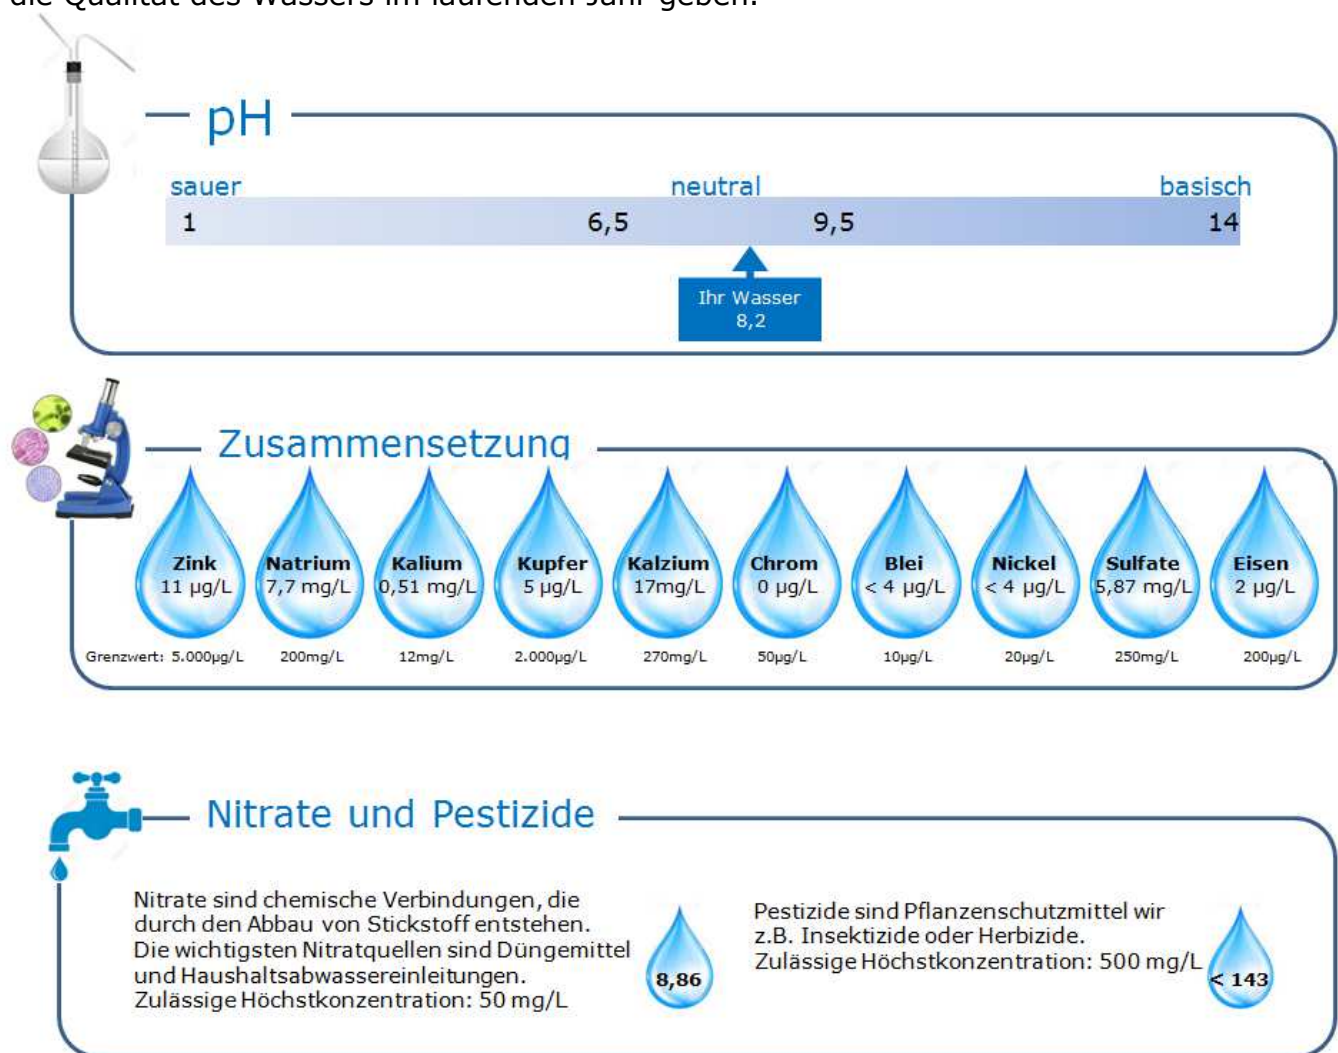

*Wir möchten Sie an einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Trinkwasser und der installierten Anlage erinnern. Vor allem müssen, laut Gesetzgebung, ein Rückschlagventil sowie ein Schutzfilter hinter der Wasseruhr angebracht werden. Bei einem Druck ab 5 Bar (Kilo) muss ein Druckminderer installiert werden.*

*Im Falle einer Versorgung anhand einer alternativen oder zusätzlichen Ressource (Regenwasserauffangbecken, Brunnen, Bohrung usw...) muss der Abonnent für eine komplette Trennung der beiden Versorgungskreisläufe, ohne jegliche physische Verbindung sorgen.*

*Um Ihnen spätere Unannehmlichkeiten zu ersparen, werden Sie gebeten den Zustand Ihrer Wasseruhr bzw. Ihrer Wasserleitung in regelmäßigen Abständen während des Jahres zu überprüfen, insbesondere bei strengen Frostperioden.*

*Falls Sie ein Problem (Wasseruhr defekt, Leitungsrohr defekt..) feststellen, möchten wir Sie bitten umgehend Kontakt mit unserem Verantwortlichen des Wasserdienstes, Herrn Edgar Mackels (Handynr.0476/327575), aufzunehmen und den Schaden Ihrer Feuerversicherung sofort zu melden.*

*N'hésitez pas à nous contacter (par téléphone au 080/44.00.96) si vous désirez obtenir des explications en français.*